BUMAX

Veiligheidsdouches

Plum iBox 2 DUO | oogspoelstation



De Plum iBox combineert essentiële functionaliteit met een modern design en is vervaardigd uit sterk en duurzaam materiaal. Dankzij het transparante kijkvenster zijn houdbaarheidsdata direct zichtbaar. De Plum iBox kan eenvoudig van de muurbeugel worden genomen, zodat de oogspoeling snel naar het slachtoffer kan worden gebracht.

Installeer het oogspoelstation volgens de aanbeveling van EN 15154-4: binnen 20 meter of 10 seconden van een chemisch risico. Elke seconde telt!

Specificaties

AFMETINGEN EN GEWICHT	
AFMETINGEN	425 x 294 x 135 mm, LxBxH
GEWICHT	2,1 Kg
ARTIKELNUMMER	P96-4923-A
UITVOERING iBOX 2	
MATERIAAL iBOX 2	POLYPROPULEEN, ZWART
MATERIAAL iBOX 2, TRANSPARANT DEKSEL	PLEXIGLAS, STOFVRIJ (IP55)
MATERIAAL OOGSPOELFLESSEN DUO	PE-LD
OOGSPOELFLES DUO, PH-NEUTRAAL: 500 ml, NEUTRALISEERT GEVAARLIJKE PH-WAARDEN. STERIELE ACTIEVE FOSFAATBUFFER (4,9%) OM EEN PH-WAARDE VAN 1 BINNEN 14 IN 20 SECONDEN TE NEUTRALISEREN. DEZE NEUTRALISATIEVLOEISTOF IS 50 X DOELTREFFENDER DAN WATER! PERFECT VOOR ZUREN EN BASEN.	
OOGSPOELFLES DUO, NATRIUMCHLORIDE: 1.000 ml, VOOR EXTRA LANGE SPOELTIJD. MET DEZE STERIELE ZOUTOPLOSSING (0,9%) SPOEL JE NA DE NEUTRALISATIEVLOEISTOF HET OOG GOED SCHOON. DE NATRIUMCHLORIDE ZORGT VOOR EEN ZACHTE SPOELING MET OOGVRIENDELIJKE VLOEISTOF.	
HOUDBAARHEID (ONGEOPEND)	3 JAAR
CONFORM	EN 15154-4 & DIN 12930
MONTAGE	WANDBEVESTIGING
INBEGREPEN BIJ LEVERING	MUURBEUGEL, INSTRUCTIEBORD MET SPIEGEL EN MONTAGEMATERIAAL
GARANTIE & LEVERTIJD	
GARANTIE	12 MAANDEN
LEVERTIJD	CIRCA 1-2 WERKDAGEN
BELANGRIJKE INFORMATIE	
PLAATSING	NIET INBEGREPEN, ZELF TE VERZORGEN
ALGEMENE VOORWAARDEN	METAALUNIEVOORWAARDEN

Plum iBox 2 DUO | oogspoelstation

Aangetoond effect van Plum Oogdouche pH-neutraal 4,9% fosfaat

Schema 1: Neutraliserende werking van Plum Eyewash pH-neutraal 4,9% fosfaat en Plum Eyewash 0,9% natriumchlorid

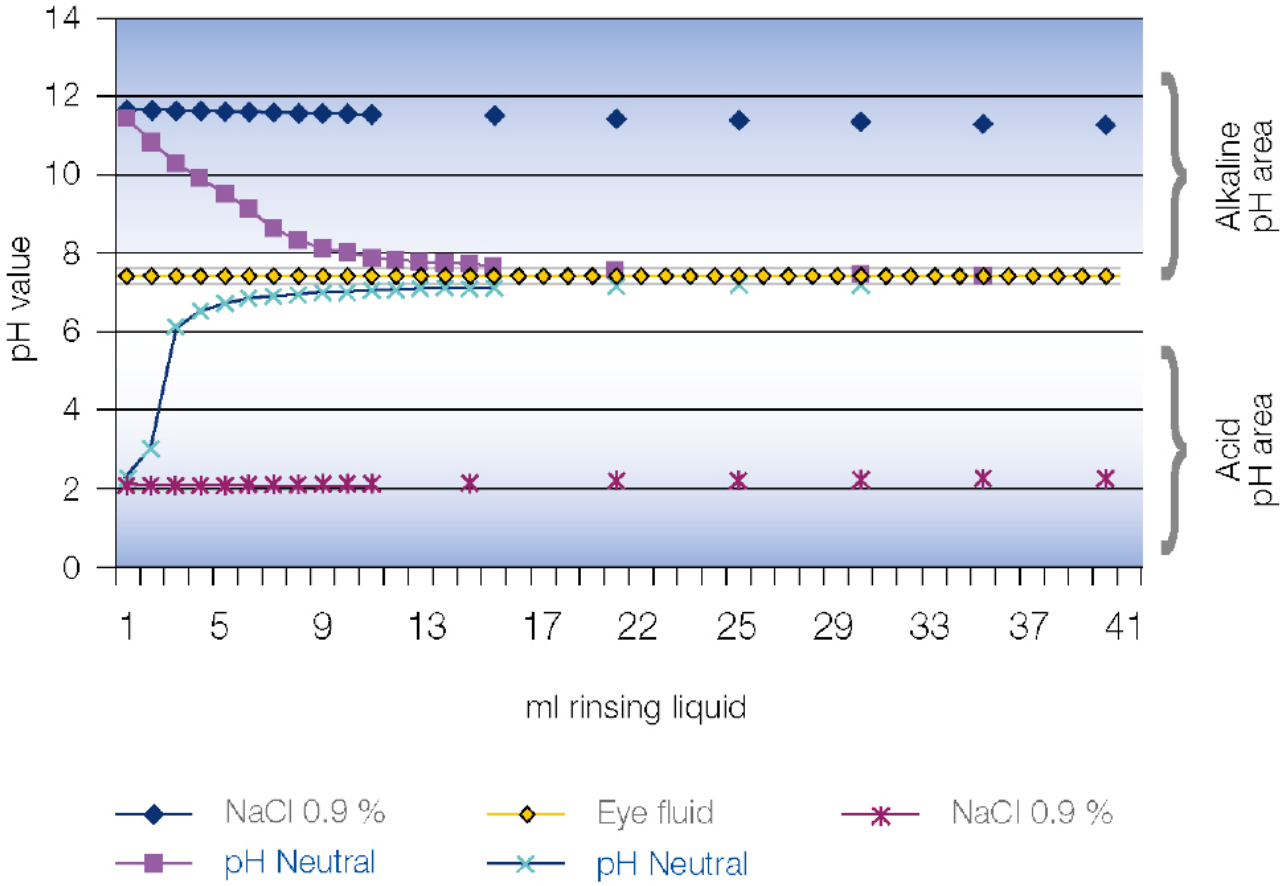

1: Prof. dr. med. Schrage N.F., oogarts aan de Oogkliniek Merheim, OstmerheimerStr. 200 in 51109 Keulen, in samenwerking met het Akense Centrum voor Technologieoverdracht in de Oogheelkunde (ACTO), kantoor Karlsburgweg 9 in 52070 Aken, lezing: Oogverbranding. Wat is er nieuw? Regionaal forum Arbeidsgeneeskunde, Stuttgart 23-02-2006, dia's 44 e.v.

2: Prof. dr. med. Schrage N.F., oogarts aan de Oogkliniek Merheim, Ostmerheimer Str. 200 in 51109 Keulen, in samenwerking met het Akense Centrum voor Technologieoverdracht in de Oogheelkunde (ACTO), kantoor Karlsburgweg 9 in 52070 Aken, vergelijkingsresultaten van Plum pH Neutral bij verbrandde ogen, spoelproeven op met NaOH verbrande konijnenogen in vergelijking van Plum pH Neutral met fysiologische zoutoplossing, 24-05-2005.

BUMAX

Veiligheidsdouches

Plum iBox 2 DUO | oogspoelstation

Oogwasplan

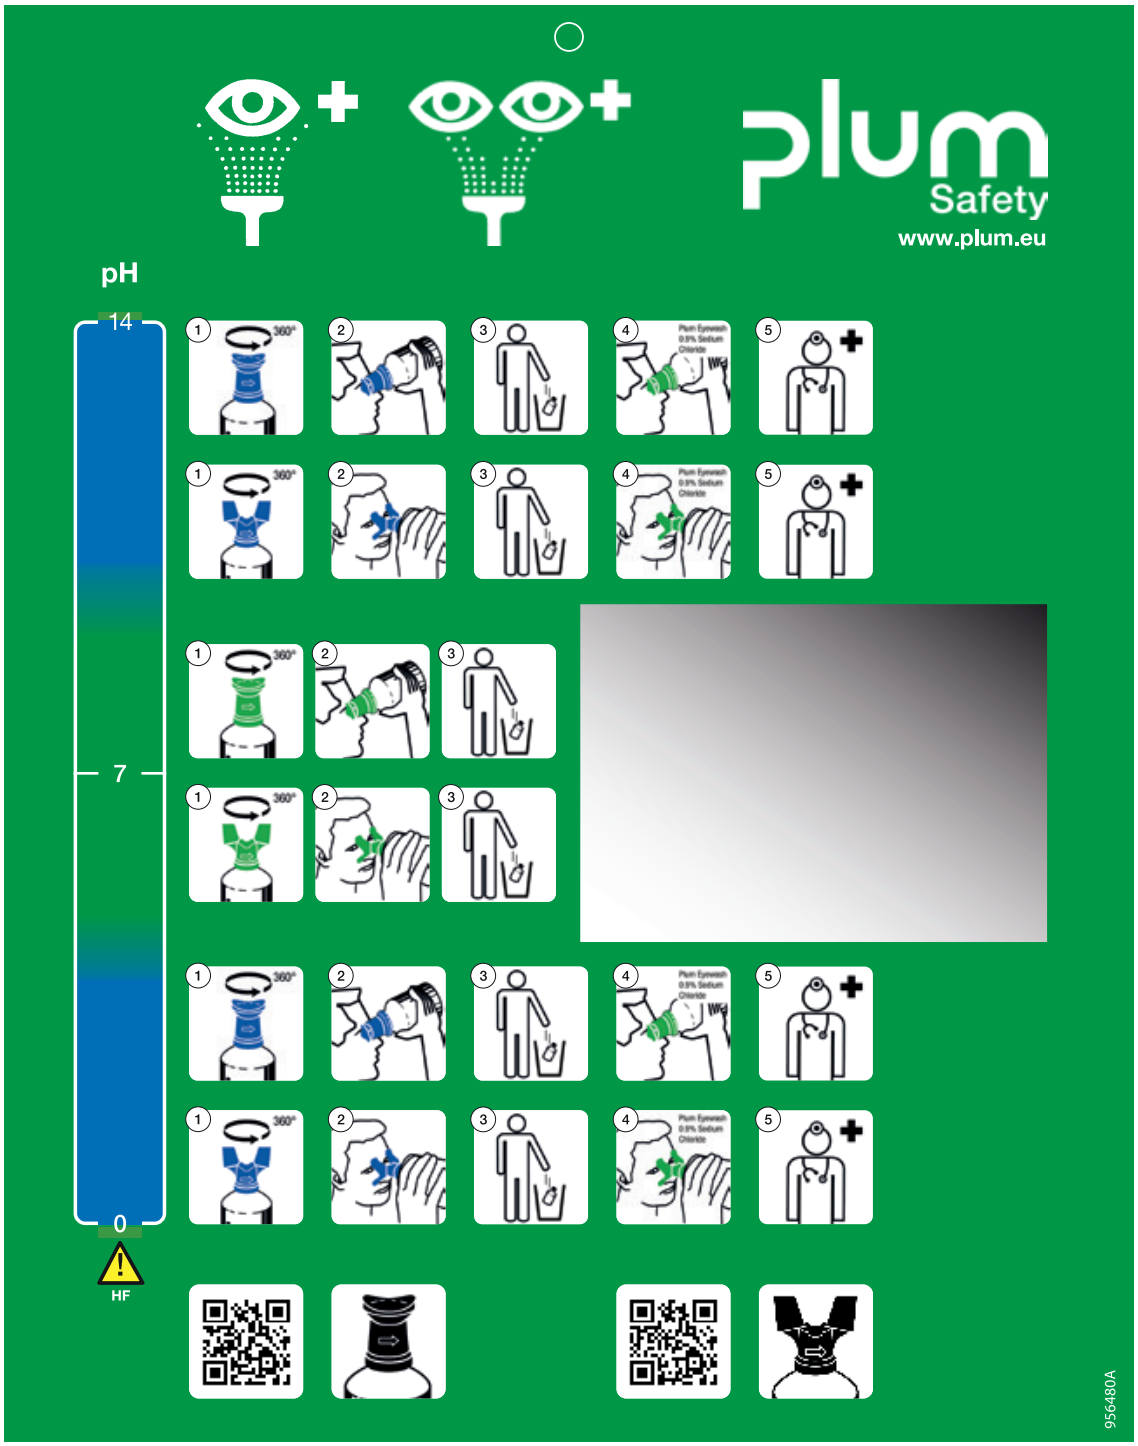

Houtkopersstraat 28 | 3334 KD Zwijndrecht | Tel. 078-625 52 10 | info@bumax.nl
www.bumax.com