BUMAX

Veiligheidskasten

Brandveiligheidskast SiS 90 / 900



De meest verkochte brandwerende veiligheidskast voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen conform de PGS 15 in Nederland. Voorzien van het productcertificaat volgens de Europese norm voor brandveiligheidskasten EN 14470-1.

De brandveiligheidskast SIS 90 / 900 heeft een brandwerendheid van 90 minuten waardoor naast gevaarlijke stoffen ook spuitbussen opgeslagen mogen worden. De veiligheidskast is uitgevoerd met een compleet interieur en deuren naar keuze in de kleur geel of grijs.

Specificaties

AFMETINGEN EN GEWICHT	
AFMETINGEN UITWENDIG	900 x 598 x 1.935 mm, LxBxH
AFMETINGEN INWENDIG	797 x 430 x 1.700 mm, LxBxH
DEUR	DUBBELE DEUR
OPSLAGCAPACITEIT	250 liter
GEWICHT	395 kg
ARTIKELNUMMER	B80-2521-G / B80-2519-B
BRANDWERENDHEID & TESTNORMEN	
BRANDWERENDHEID	90 MINUTEN
PRODUCTNORM	EN 14470-1
CONFORM	PGS 15, GS-KEURMERK EN CE VERKLARING
GESCHIKT VOOR ADR KLASSEN	2, 3, 4.1, 4.2, 5.1, 6.1, 8, 9, CMR STOFFEN EN ADR 5.2 CONFORM PGS 8
CONSTRUCTIE	
MATERIAAL	STAAL
CONSERVERING	POEDERCOATING
KLEUR	RAL 7035 LICHTGRIJS
AARDING	BOVENZIJDE CONFORM TRBS 2153
STELVOETEN	4 STELVOETEN AAN DE ONDERZIJDE VOOR HET WATERPAS STELLEN
DORPEL	RVS
DEUREN	
UITVOERING	DUBBELE DEUR
VEILIGHEID	IN VASTE STAND GEOPEND
SLUITING	AUTOMATISCHE SLUITING BIJ BRAND (TEMPERATUUR <50°C)
AFSLUITBAAR	CILINDERSLOT MET 3 SLEUTELS PER DEUR
HANDGREPEN	RVS
KLEUR	GEEL OF LICHTGRIJS, RAL1007 OF RAL 7035
INTERIEUR	
OPVANGLEGBORDEN	3 STUK, 6 LITER OPVANGVOLUME
VERSTELBAAR INTERIEUR	PER 64 mm IN HOOGTE, BEVEILIGD TEGEN KANTELEN
DRAAGVERMOGEN	75 kg VERDEELDE LAST
BODEMOPVANGBAK	33 liter MET ROOSTER
AFWERKING	CHEMICALIËNBESTENDIGE HPL COATING

Veiligheidskasten

Brandveiligheidskast SiS 90 / 1200

VENTILATIE	
VENTILATIE-AANSLUITING	DN80 AAN DE BOVENZIJDE
SLUITING	
AUTOMATISCH BIJ BRAND (TEMPERATUUR >70°C)	
PICTOGRAMMEN	
CONFORM	CONFORM EN 14470-1, TRGS 510, ISO 3864, ASR A1.3
GARANTIE & LEVERTIJD	
GARANTIE	12 MAANDEN
LEVERTIJD	8 - 10 WERKWEKEN
BELANGRIJKE INFORMATIE	
PLAATSING	INPANDIG, OP VERHARDE ONDERGROND
WATERPAS STELLEN	IN VERBAND MET DE WERKING VAN DE DEUREN
INSPECTIE EN ONDERHOUD	VOORZIEN VAN INSPECTIESTICKER, MOGELIJKHEID TOT MEERJARIG INSPECTIECONTRACT
ALGEMENE VOORWAARDEN	METAALUNIEVOORWAARDEN
BIJ LEVERING INBEGREPEN	
PICTOGRAM	VOLGENS EN 14470-1
GEBRUIKERSHANDLEIDING	BINNENZIJDE VEILIGHEIDSKAST

Optioneel leverbaar

VENTILATIE	
EXPLOSIEVEILIGE VENTILATIE	
ACCESSOIRES	
ABSORPTIEMATERIALEN	

Brandveiligheidskast SiS 90 / 9 00

Samenvatting onderzoek brandwerendheid

MPA Dresden GmbH

GS-Prüflabor und GS-Zertifizierungsstelle
GS testing laboratory and GS certification body
Nummer der Befugniserteilung ZLS-GS-0130
Identification Number of authority ZLS-GS-0130

MPA Dresden

GS-Zertifikat
GS Mark Certificate

2. Verlängerung
2nd Extension

Zertifikatsnummer: Certificate No.:	**SSF 2013-G-3033/02**
Zertifikatsinhaber und Fertigungsstätte: Certificate holder and manufacturing facility:	LaCont Umwelttechnik GmbH Halberstädter Straße 20a 39435 Egeln
Produktbezeichnung: Product name:	Sicherheitsschrank für brennbare Flüssigkeiten SiS Typ 90/900 Safety cabinet for pressurised gas cylinders SiS Typ 90/900
Zertifizierungsgrundlagen: Basis of certification	DIN EN 14470-1:2004-07, DIN EN 14727:2006-03, Dokument EK5/AK4 09-10, ProdSG:2011-11

Hiermit wird bescheinigt, dass das oben beschriebene Erzeugnis den Anforderungen des Gesetz über die Bereitstellung von Produkten auf dem Markt (Produktsicherheitsgesetz – ProdSG) hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit entspricht (§21 Abs. 1).
This is to certify that the above specified product meets the requirements regarding to the guarantee of safety and health according to the law "Gesetz über die Bereitstellung von Produkten auf dem Markt"
(Produktsicherheitsgesetz – ProdSG) (paragraph 21 clause 1).

Der Inhaber dieses Zertifikates ist berechtigt, das oben beschriebene Erzeugnis mit dem GS-Zeichen in der abgebildeten Form zu verwenden.
The holder of this certificate is entitled to use the above specified product with the GS Mark as depicted.

Die 2. Verlängerung des GS-Zertifikates gilt nur in Verbindung mit dem GS-Zertifikat Nr. SSF 2013-G-3033/02 vom 26.07.2013 sowie der 1. Verlängerung vom 25.07.2018.
The 2nd extension is valid only in conjunction with the GS mark certificate no. SSF 2013-G-3033/02 dated 2013-07-26 well as with the 1st extension dated 2018-07-25.

Die Gültigkeit dieser Bescheinigung endet am 06.12.2026.
The validity of this certificate expires on 2026-12-06.

Freiberg, den 07.12.2021
(date) 2021-12-07

Dipl.-Ing. (FH) M. Hantzsch
Leiter der Zertifizierungsstelle
Manager of the certification office

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren • MPA Dresden • MPA Dresden GmbH

Dieses Zertifikat beinhaltet 2 Seiten. Das Zertifikat darf nur in seiner Gesamtheit veröffentlicht oder an Dritte weitergegeben werden.
Bitte beachten Sie die Hinweise auf der zweiten Seite.
This certificate comprises 2 pages. The certificate shall be published or passed to third parties only in their entirety. Please note the information on the second page.

MPA Dresden GmbH
Fuchsmühlenweg 6F
09599 Freiberg
www.mpa-dresden.de

Geschäftsführer: Thomas Hübler
Tel.: +49(0)3731-2 03 93-0
Fax: +49(0)3731-2 03 93-110
E-Mail: info@mpa-dresden.de

Amtsgericht Chemnitz HRB 28268
Steuernummer: 220/114/03364
USt-IdNr.: DE291271296

Sparkasse Mittelsachsen
Poststraße 1a
09599 Freiberg
IBAN DE68 8705200031150246 72
BIC WELADED1FGX

Veiligheidskasten

Brandveiligheidskast SiS 90 / 1200

Tekening

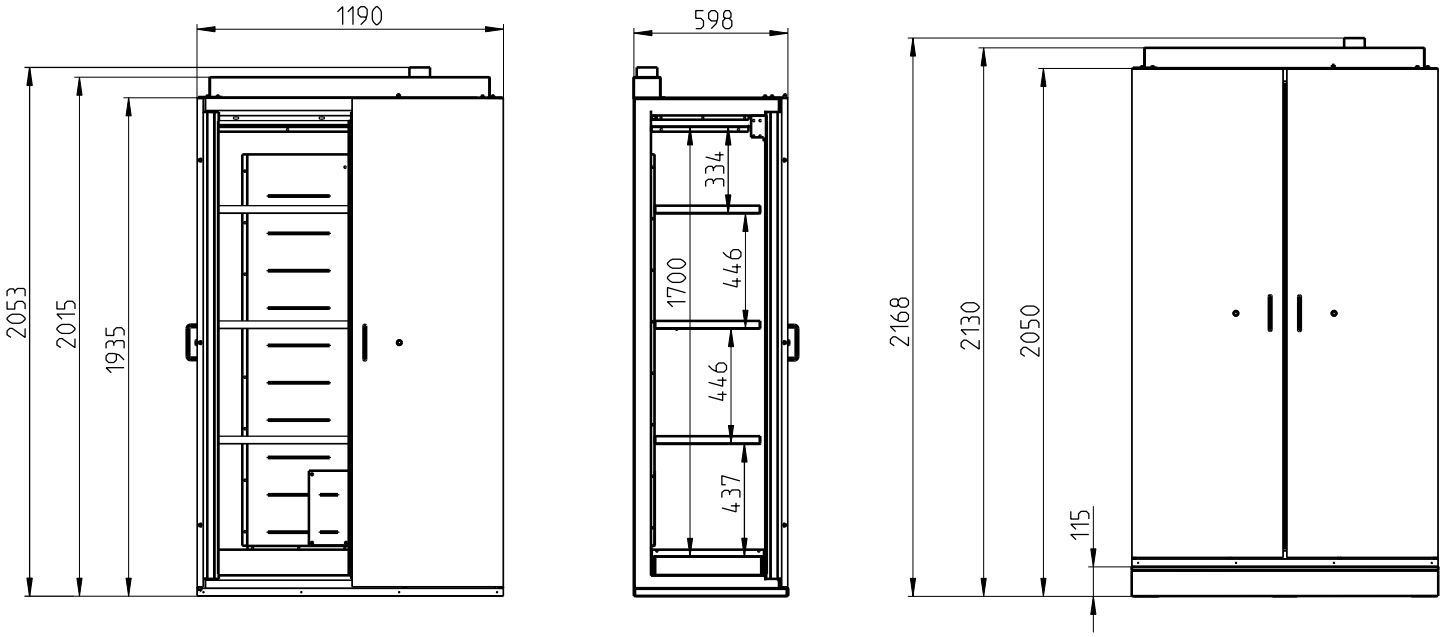

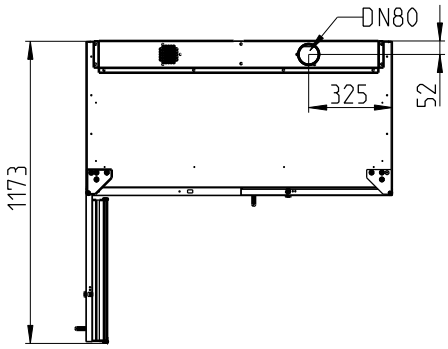

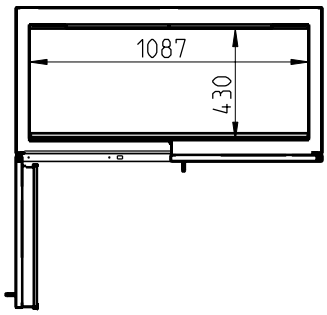

Houtkopersstraat 28 | 3334 KD Zwijndrecht | Tel. 078-625 52 10 | info@bumax.nl
www.bumax.com