

Brandveiligheidskast SIS 90 / 1200

De meest verkochte brandwerende veiligheidskast voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen conform de PGS 15 in Nederland. Voorzien van het productcertificaat volgens de Europese norm voor brandveiligheidskasten EN 14470-1.

De brandveiligheidskast SIS 90 / 1200 heeft een brandwerendheid van 90 minuten waardoor naast gevaarlijke stoffen ook spuitbussen opgeslagen mogen worden. De veiligheidskast is uitgevoerd met een compleet interieur en deuren naar keuze in de kleur geel of grijs



Specificaties

AFMETINGEN EN GEWICHT

AFMETINGEN UITWENDIG 1.190 x 598 x 1.935 mm, LxBxH

AFMETINGEN INWENDIG 1.087 x 430 x 1.700 mm, LxBxH

DEUR DUBBELE DEUR

OPSLAGCAPACITEIT 250 liter

GEWICHT 505 kg

ARTIKELNUMMER B80-2102-G / B80-2002-D

BRANDWERENDHEID & TESTNORMEN

BRANDWERENDHEID 90 MINUTEN

PRODUCTNORM EN 14470-1

CONFORM PGS 15, GS-KEURMERK EN CE VERKLARING

GESCHIKT VOOR ADR KLASSEN 2, 3, 4.1, 4.2, 5.1, 6.1, 8, 9, CMR STOFFEN EN ADR 5.2 CONFORM PGS 8

CONSTRUCTIE

MATERIAAL STAAL

CONSERVERING POEDERCOATING

KLEUR RAL 7035 LICHTGRIJS

AARDING BOVENZIJD CONFORM TRBS 2153

STELVOETEN VIER STELVOETEN AAN DE ONDERZIJD VOOR HET WATERPAS STELLEN

DORPEL RVS

DEUREN

UITVOERING DUBBELE DEUR

VEILIGHEID IN VASTE STAND GEOPEND

SLUITING AUTOMATISCHE SLUITING BIJ BRAND (TEMPERATUUR <50°C)

AFSLUITBAAR CILINDERSLOT MET DRIE SLEUTELS PER DEUR

HANDGREPEN RVS

KLEUR GEEL OF LICHTGRIJS, RAL1007 OF RAL 7035

INTERIEUR

OPVANGLEGBORDEN 3 STUKS, 6 LITER OPVANGVOLUME

VERSTELBAAR INTERIEUR PER 64 MM IN HOOGTE, BEVEILIGD TEGEN KANTELEN

DRAAGVERMOGEN 75 KG VERDEELDE LAST

BODEMOPVANGBAK 33 LITER MET ROOSTER

AFWERKING CHEMICALIËNBESTENDIGE HPL COATING

Brandveiligheidskast SIS 90 / 1200

VENTILATIE

VENTILATIE-AANSLUITING DN80 AAN DE BOVENZIJD

SLUITING

AUTOMATISCH BIJ BRAND (TEMPERATUUR >70° C)

PICTOGRAMMEN

CONFORM CONFORM EN 14470-1, TRGS 510, ISO 3864 , ASR A1.3

GARANTIE & LEVERTIJD

GARANTIE 12 MAANDEN

LEVERTIJD 1 – 2 WERKDAGEN

BELANGRIJKE INFORMATIE

PLAATSING INPANDIG, OP VERHARDE ONDERGROND

WATERPAS STELLEN IN VERBAND MET DE WERKING VAN DE DEUREN

INSPECTIE EN ONDERHOUD VOORZIEN VAN INSPECTIESTICKER, MOGELIJKHEID TOT MEERJARIG INSPECTIECONTRACT

ALGEMENE VOORWAARDEN METAALUNIEVOORWAARDEN

BIJ LEVERING INBEGREPEN

PICTOGRAM VOLGENS EN 14470-1

GEBRUIKERSHANDLEIDING BINNENZIJD VEILIGHEIDSKAST

Optioneel leverbaar

VENTILATIE

EXPLOSIEVEILIGE VENTILATIE

ACCESSOIRES

EYE-AID BASIC – 2 OOGSPOELFLESSEN ELK GOED VOOR 15 MINUTEN OOGSPOELEN IN BOX

ABSORPTIEMATERIALEN


Brandveiligheidskast SIS 90 / 1200

SAMENVATTING ONDERZOEK BRANDWERENDHEID

MPA Dresden GmbH GS-Prüflabor und GS-Zertifizierungsstelle GS testing laboratory and GS certification body Nummer der Befugniserteilung ZLS-GS-0130 Identification Number of authority ZLS-GS-0130			
<h2>GS - Zertifikat</h2> <h3>GS Mark Certificate</h3> <h3>2. Verlängerung</h3> <h4>2nd Extension</h4>			
Zertifikatsnummer: Certificate No.:	SSF 2013-G-3033/03		
Zertifikatsinhaber und Fertigungsstätte: Certificate holder and manufacturing facility:	LaCont Umwelttechnik GmbH Halberstädter Straße 20a 39435 Egeln		
Produktbezeichnung: Product name:	Sicherheitsschrank für brennbare Flüssigkeiten SiS Typ 90/1200 Safety cabinet for pressurised gas cylinders SiS Typ 90/1200		
Zertifizierungsgrundlagen: Basis of certification	DIN EN 14470-1:2004-07, DIN EN 14727:2006-03, Dokument EK5/AK4 09-10, ProdSG:2011-11		
<p>Hiermit wird bescheinigt, dass das oben beschriebene Erzeugnis den Anforderungen des Gesetz über die Bereitstellung von Produkten auf dem Markt (Produktsicherheitsgesetz – ProdSG) hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit entspricht (§21 Abs. 1).</p> <p>This is to certify that the above specified product meets the requirements regarding to the guarantee of safety and health according to the law "Gesetz über die Bereitstellung von Produkten auf dem Markt" (Produktsicherheitsgesetz – ProdSG) (paragraph 21 clause 1).</p> <p>Der Inhaber dieses Zertifikates ist berechtigt, das oben beschriebene Erzeugnis mit dem GS-Zeichen in der abgebildeten Form zu verwenden. The holder of this certificate is entitled to use the above specified product with the GS Mark as depicted.</p>			
			
<p>Die 2. Verlängerung des GS-Zertifikates gilt nur in Verbindung mit dem GS-Zertifikat Nr. SSF 2013-G-3033/03 vom 26.07.2013 sowie der 1. Verlängerung vom 25.07.2018. The 2nd extension is valid only in conjunction with the GS mark certificate no. SSF 2013-G-3033/03 dated 2013-07-26 well as with the 1st extension dated 2018-07-25.</p> <p>Die Gültigkeit dieser Bescheinigung endet am 06.12.2026. The validity of this certificate expires on 2026-12-06.</p> <p>Freiberg, den 07.12.2021 (date) 2021-12-07</p>			
<p style="text-align: center;">  Dipl.-Ing. (FH) M. Haritzsch Leiter der Zertifizierungsstelle Manager of the certification office </p>			
			
<p>Dieses Zertifikat beinhaltet 2 Seiten. Das Zertifikat darf nur in seiner Gesamtheit veröffentlicht oder an Dritte weitergegeben werden. Bitte beachten Sie die Hinweise auf der zweiten Seite. This certificate comprises 2 pages. The certificate shall be published or passed to third parties only in their entirety. Please note the information on the second page.</p>			
MPA Dresden GmbH Fuchsmühlenweg 6F 09599 Freiberg www.mpa-dresden.de	Geschäftsführer: Thomas Hübler Tel.: +49(0)3731-2 03 93-0 Fax: +49(0)3731-2 03 93-110 E-Mail: info@mpa-dresden.de	Amtsgericht Chemnitz HRB 28268 Steuernummer: 220/114/03364 USt-IdNr.: DE291271296	Sparkasse Mittelsachsen Poststraße 1a 09599 Freiberg IBAN DE68 8705200031150246 72 BIC WELADED1FGX

Brandveiligheidskast SIS 90 / 1200

TEKENING

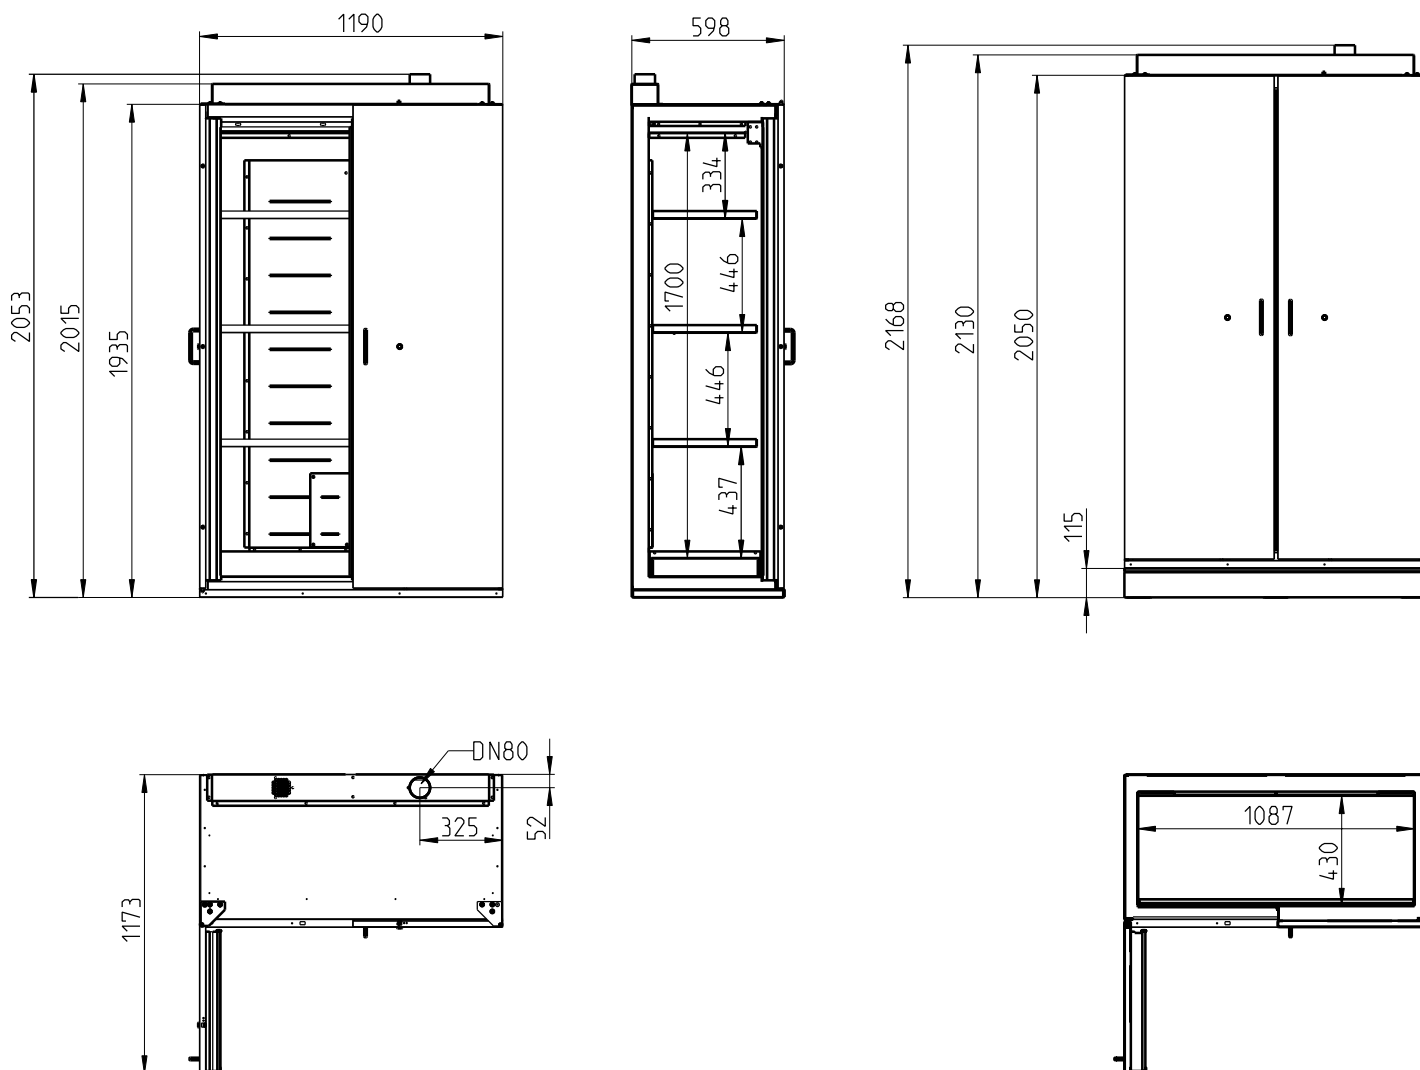

Bumax B.V.
Houtkopersstraat 28
3334 KD Zwijndrecht, Nederland
Email: info@bumax.com
Tel: +31 (0)78 625 52 10