

Brandveiligheidskast SIS 30 / 1200

De brandwerende veiligheidskast is geschikt voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen conform de PGS 15 in Nederland. Voorzien van het productcertificaat volgens de Europese norm voor brandveiligheidskasten EN 14470-1.

De brandveiligheidskast SIS 30 / 1200 heeft een brandwerendheid van 30 minuten en is de juiste oplossing voor PGS 15 opslag op de werkplek tot 150 liter. De veiligheidskast is uitgevoerd met een compleet interieur en deuren naar keuze in de kleur geel of grijs.



Specificaties

AFMETINGEN EN GEWICHT

AFMETINGEN UITWENDIG	1.190 x 595 x 1.935 mm, LxBxH
AFMETINGEN INWENDIG	1.057 x 515 x 1.600 mm, LxBxH
DEUR	DUBBELE DEUR
OPSLAGCAPACITEIT	150 liter
GEWICHT	225 kg
ARTIKELNUMMER	B80-2604-A / B80-2600-A

BRANDWERENDHEID & TESTNORMEN

BRANDWERENDHEID	30 MINUTEN
PRODUCTNORM	EN 14470-1
CONFORM	PGS 15, GS-KEURMERK EN CE VERKLARING
GESCHIKT VOOR ADR KLASSEN	3, 4.1, 4.2, 5.1, 6.1, 8, 9, CMR STOFFEN

CONSTRUCTIE

MATERIAAL	BRANDVERTRAGEND MATERIAAL
KLEUR	RAL 7035 LICHTGRIJS
AARDING	CONFORM TRBS 2153
STELVOETEN	ONDERZIJDE VOOR HET WATERPAS STELLEN
SOKKEL	MET AFNEEMBARE PLINT

DEUREN

UITVOERING	DUBBELE DEUR
VEILIGHEID	IN VASTE STAND GEOPEND
SLUITING	AUTOMATISCHE SLUITING BIJ BRAND (TEMPERATUUR <50°C)
AFSLUITBAAR	CILINDERSLOT MET TWEE SLEUTELS PER DEUR
HANDGREPEN	KUNSTSTOF
KLEUR	GEEL OF LICHTGRIJS, RAL 1007 OF RAL 7035

INTERIEUR

LEGBORDEN	3 STUKS
VERSTELBAAR INTERIEUR	PER 32 MM IN HOOGTE, BEVEILIGD TEGEN KANTELEN
DRAAGVERMOGEN	75 KG VERDEELDE LAST
BODEMOPVANGBAK	33 LITER MET ROOSTER
AFWERKING	CHEMICALIËNBESTENDIGE HPL COATING

Brandveiligheidskast SIS 30 / 1200

VENTILATIE

VENTILATIE-AANSLUITING	DN80 AAN DE BOVENZIJD
SLUITING	AUTOMATISCH BIJ BRAND (TEMPERATUUR >70° C)

PICTOGRAMMEN

CONFORM	CONFORM EN 14470-1, TRGS 510, ISO 3864 , ASR A1.3
---------	---

GARANTIE & LEVERTIJD

GARANTIE	12 MAANDEN
LEVERTIJD	1 – 2 WERKDAGEN

BELANGRIJKE INFORMATIE

PLAATSING	INPANDIG, OP VERHARDE ONDERGROND
WATERPAS STELLEN	IN VERBAND MET DE WERKING VAN DE DEUREN
INSPECTIE EN ONDERHOUD	VOORZIEN VAN INSPECTIESTICKER, MOGELIJKHEID TOT MEERJARIG INSPECTIECONTRACT
ALGEMENE VOORWAARDEN	METAALUNIEVOORWAARDEN

BIJ LEVERING INBEGREPEN

PICTOGRAM	VOLGENS EN 14470-1
GEbruikersHANDLEIDING	BINNENZIJD

Optioneel leverbaar

VENTILATIE

EXPLOSIEVEILIGE VENTILATIE

ACCESSOIRES

EYE-AID BASIC – 2 OOGSPOELFLESSEN ELK GOED VOOR 15 MINUTEN OOGSPOELEN IN BOX
ABSORPTIEMATERIALEN


Brandveiligheidskast SIS 30 / 1200

SAMENVATTING ONDERZOEK BRANDWERENDHEID

MPA Dresden GmbH GS-Prüflabor und GS-Zertifizierungsstelle GS testing laboratory and GS certification body Nummer der Befugniserteilung ZLS-GS-0130 Identification Number of authority ZLS-GS-0130		
GS - Zertifikat GS Mark Certificate		
1. Verlängerung 1 st Extension		
Zertifikatsnummer: Certificate No.:	SSF 2015-G-0268/03	
Zertifikatsinhaber und Fertigungsstätte: Certificate holder and manufacturing facility:	LaCont Umwelttechnik GmbH Halberstädter Str. 20a 39435 Egeln	
Produktbezeichnung: Product name:	Sicherheitsschrank für brennbare Flüssigkeiten SiS Typ 30/1200 (1200H) safety cabinet for flammable liquids SiS Typ 30/1200 (1200H)	
Zertifizierungsgrundlagen: Basis of certification	DIN EN 14470-1: 2004-07, Dokument EK5 / AK4 09-10 ProdSG : 2011-11	
Hiermit wird bescheinigt, dass das oben beschriebene Erzeugnis den Anforderungen des Gesetzes über die Bereitstellung von Produkten auf dem Markt (Produktsicherheitsgesetz – ProdSG) hinsichtlich der Gewährleistung von Sicherheit und Gesundheit entspricht (§21 Abs. 1). This is to certify that the above specified product meets the requirements regarding the guarantee of safety and health according to the law "Gesetz über die Bereitstellung von Produkten auf dem Markt" (Produktsicherheitsgesetz – ProdSG) (paragraph 21 clause 1).		
Der Inhaber dieses Zertifikates ist berechtigt, das oben beschriebene Erzeugnis mit dem GS-Zeichen in der abgebildeten Form zu verwenden. The holder of this certificate is entitled to use the above specified product with the GS Mark as depicted.		
		
Die 1. Verlängerung des GS-Zertifikates gilt nur in Verbindung mit dem GS-Zertifikat Nr. SSF 2015-G-0268/01 vom 16.12.2015. The 1st extension is valid only in conjunction with the GS mark certificate no. SSF 2015-G-0268/01 dated 2015-12-16.		
Die Gültigkeit dieser Bescheinigung endet am 15.12.2025. The validity of this certificate expires on 2025-12-15.		
Freiberg, den 29.01.2021 (date) 2021-01-29		
		
Dipl.-Ing. (FH) M. Häntzsch Leiter der Zertifizierungsstelle Manager of the certification office		
Dieses Zertifikat beinhaltet 2 Seiten. Das Zertifikat darf nur in seiner Gesamtheit veröffentlicht oder an Dritte weitergegeben werden. Bitte beachten Sie die Hinweise auf der zweiten Seite. This certificate comprises 2 pages. The certificate shall be published or passed to third parties only in their entirety. Please note the information on the second page.		
MPA Dresden GmbH Fuchsmühlengeweg 6F 09599 Freiberg www.mpa-dresden.de	Geschäftsführer: Thomas Hübler Tel.: +49(0)3731-2 03 53-0 Fax: +49(0)3731-2 03 53-110 E-Mail: info@mpa-dresden.de	Amtsgericht Chemnitz HRB 28268 Steuernummer: 220/114/03364 USt-IdNr.: DE291271295
Sparkasse Mittelsachsen Poststraße 1a 09599 Freiberg IBAN DE68 8705200031150246 72 BIC WELADED1FGX		

Brandveiligheidskast SIS 30 / 1200

TEKENING

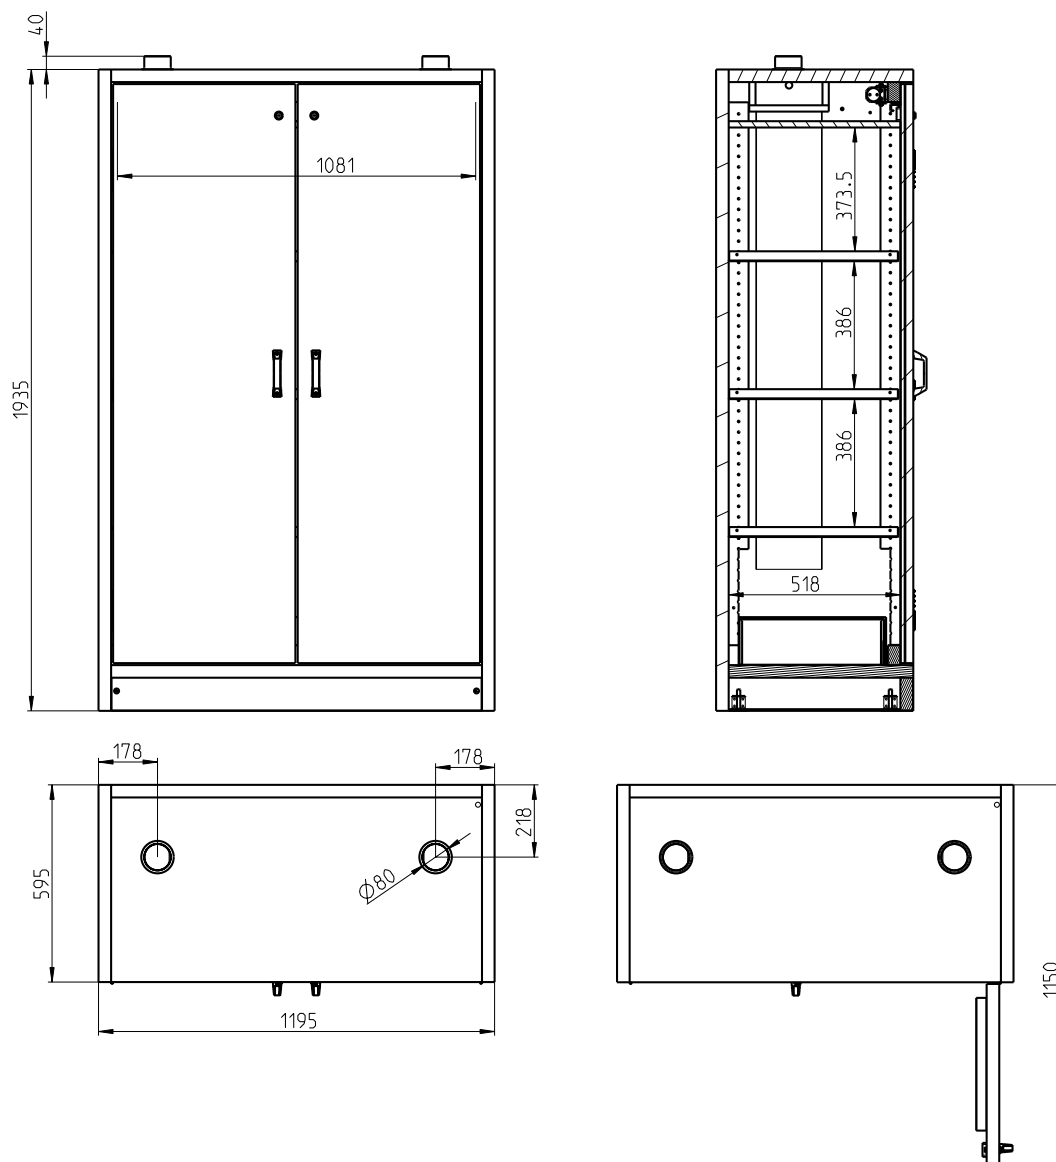

Bumax B.V.
Houtkopersstraat 28
3334 KD Zwijndrecht, Nederland
Email: info@bumax.com
Tel: +31 (0)78 625 52 10